


TIL BRUKERE AV ASKER KIRKE

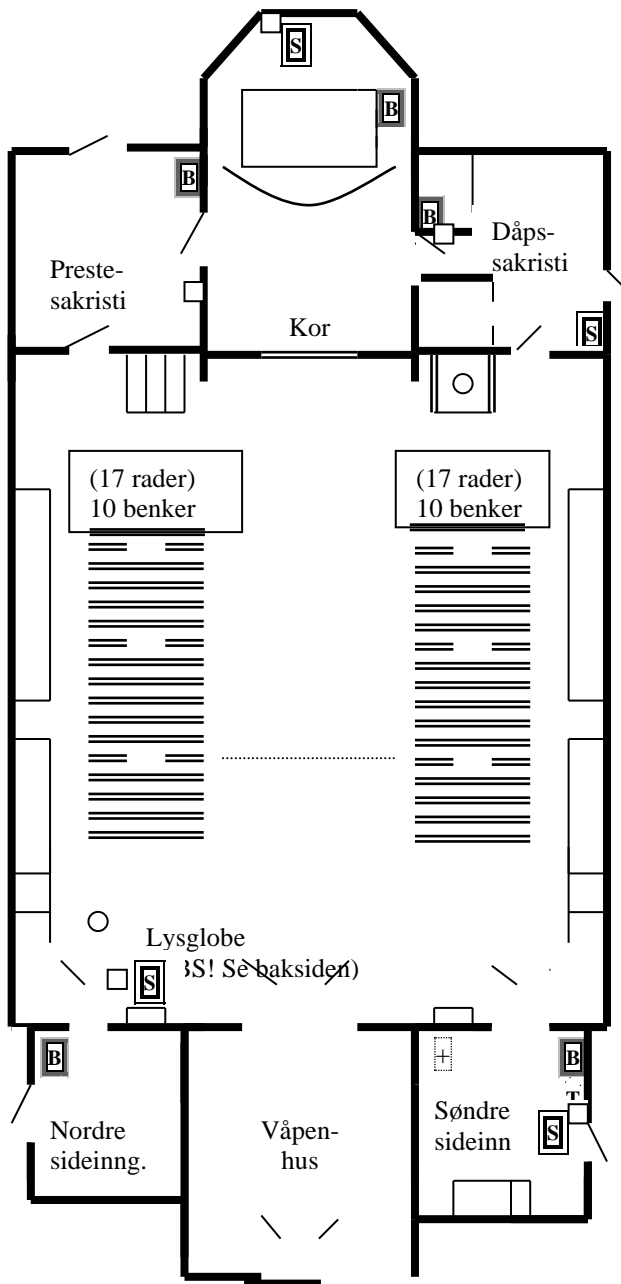

Ansvarlig leietaker må påse at gangene ikke sperres av stoler, instrumenter eller høyttalere. Være spesielt OBS på nødutgangen gjennom dåps-sakristiet at det er FRI PASSASJE BÅDE I KIRKEN OG GJENNOM DÅPSSAKRISTIET.

Brannslukking:

- Nordre sideinngang
- Søndre sideinngang
- Prestesakristiet
- Bak alter, søndre hjørne (også brannteppe)
- I toalett i dåps-sakristiet (brannslange)
- Galleriet, søndre side (også brannteppe)

Branntavle:

Søndre sideinngang.

Sikringsskap:

- Nordre sideinngang.
- Søndre sideinngang, i låst kott.
Nøkkel på hylle i kott ved siden av.
- I dåps-sakristiet.
- Bak alteret.

Lysbrytere:

Til kirkerommet: Brytere ved siden av dør til nordre sideinngang.

Til kor/alterparti: Brytere ved siden av dør i hhv. dåps- og prestesakristi.

Til alteret : Bryter bak alteret på venstre side.

Når kirken forlates skal alt innvendig lys være slukket. Se anvisning i sikringsskap i nordre sideinngang.

Svkebare:

Kapasitet:

Nede : Sitteplasser 400 ståplasser 200
Oppe : ” 20*)
Totalt : Sitteplasser 420 ståplasser 200

Totalt tillatt i kirken : 600 personer. *)

*) 600 personer betyr full kirke. Publikum tillates stå i midtgangen frem til 2. søylerad (regnet bakfra). Se stiplet linje på tegningen.

**) Med bare en trapp ned fra galleriet, kreves det ekstra brannvakt knyttet til galleriet og trappen ned ved publikum på galleriet

Brukere av kirkebygget skal i henhold til brannvernloven kjenne til følgende:

1. De skal vite hvor nødutganger, brannslukningsutstyr og brannmeldere befinner seg. Kart over dette er slått opp i kirken (våpenhuset).

VED FØRSTE ANLEDNING, STUDÉR DISSE KARTENE OG TA EN TUR RUNDT I BYGNINGEN OG ORIENTER DEG HVOR DISSE TING BEFINNER SEG. GJØR DEG KJENT MED HVORDAN BRANNSLUKKINGSUTSTYRET BRUKES.

I kirken er det automatisk brannmelder. Den varsler brannvesenet direkte og utløser varselringing i kirken. Det er manuell varsler ved hver utgangsdør, en liten rød boks. KNUS GLASSET.

2. I tilfelle brann har liturg/møteleder tre viktige ansvarsoppgaver:

- få folk ut av bygningen
- sørge for at brannvesenet blir varslet
- ta imot brannvesenet

Hvis kirketjener/ansatte er tilstede, assisterer disse etter beste evne og skjønn. Slukking utføres, hvis dette kan gjøres uten fare for liv og helse.

LYSGLOBEN

Lysgloben har sin faste plass på venstre side bak benkeraden – som avtegnet. Etter spesiell tillatelse fra brannvesenet kan den stå her på stengulvet med brennende lys uten tilsyn.

Er det ønskelig med annen plassering, gjør avtale med kirketjener på forhånd.

BRANNSIKKERHETEN I ASKER KIRKE

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende:

Begrensninger:

Ikke noe utstyr (for eksempel høyttalere, miksebord, lysprosjektorer, mikrofonstativer og lignende) eller løse stoler må plasseres i gangene, slik at disse sperres eller ”strupes”.

Det kan m.a.o. ikke plasseres noe utstyr eller stoler i midtgangen eller sidegangene i kirkerommet samt i passasjer fra kirkerommet og galleri frem til nødutganger (inkl. hovedinngangen).

Ingen begrensninger:

Når det gjelder korpartiet, gjelder ikke slik begrensning, da dette området ligger utenfor publikums fluktveier. Det samme gjelder prestesakristiet. Denne har egen utgang som ikke er gradert som nødutgang.

Hvis en tar vekk begge stolradene i front, er det også mulig å benytte ledig plass foran koret, så sant en holder passasjen til nødutgangen gjennom dåpssakristiet åpen.

Vi gjør også oppmerksom på at p.g.a. plassmangel, er det ikke anledning til å lagre instrumenter etc. i kirken.